

KONCEPCJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DOMU JEDNORODZINNEGO CALINECZKA-2

Świeże powietrze w domu jest bardzo ważnym elementem dobrego samopoczucia jego mieszkańców oraz podstawą do wypoczynku i relaksu. Niestety, przy projektowaniu i budowaniu nowych domów, przywiązuje się zbyt mało uwagi do wykonania poprawnie działającej wentylacji. Stosowana najczęściej do tej pory wentylacja grawitacyjna, jest systemem bardzo przestarzałym, a przy zastosowaniu całkowicie szczelnych okien i drzwi, właściwie eliminujemy i tak słabe jej działanie. Starając się ją udoskonalić, tzn. stosując wszelkiego rodzaju okienne rozszczelnienia, wywietrzaki itp. elementy doprowadzające świeże powietrze, narażamy się na znaczne zwiększenie kosztów ogrzewania i chłodzenia naszego domu.





Jedynym skutecznym sposobem na doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, jest wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej połączonej z systemem odzysku energii czyli REKUPERACJĄ. Głównym elementem takiego układu jest centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z krzyżowym lub przeciwaprądowym wymiennikiem ciepła tzw. REKUPERATOR. Na szczególną uwagę zasługuje jego konstrukcja, która sprawia, że strumienie powietrza zużytego, usuwanego z pomieszczenia oraz świeżego, zasysanego do budynku, przepływając przez sąsiadujące komory, przekazują sobie energię.

Firma **SM SYSTEM** proponuje wykonanie takiej instalacji w domku jednorodzinnym **CALINECZKA-2**, zaprojektowanym przez biuro architektoniczne ARCHETON.





Zgodnie z obowiązującymi normami, dotyczącymi wentylacji w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, należy zapewnić w ciągu jednej godziny wymianę 30m^3 świeżego powietrza dla każdej osoby. Dom **CALINECZKA-2** przeznaczony jest dla 4-5 osobowej rodziny, co oznacza, że powinniśmy do niego dostarczać $120\text{-}150\text{m}^3/\text{h}$ świeżego powietrza. Ponieważ jednak ludzie przebywają w domu w różnych pomieszczeniach w różnym czasie, warunki te musimy zapewnić we wszystkich miejscach jednocześnie. Proponujemy system wentylacji, w którym świeże powietrze dostarczane będzie do tzw. pomieszczeń czystych, czyli pokoi, natomiast powietrze brudne wyciągane będzie z pomieszczeń brudnych, czyli łazienek, ubikacji, holu.

Proponowane ilości powietrza dla domu jednorodzinnego **CALINECZKA-2**


Powietrze nawiewane:

-  Salon $170\text{m}^3/\text{h}$
-  Pokój poddasze $60\text{m}^3/\text{h}$
-  Pokój Poddasze $60\text{m}^3/\text{h}$
-  Pokój Poddasze $60\text{m}^3/\text{h}$

Powietrze wyciągane:

-  Łazienka Parter $40\text{m}^3/\text{h}$
-  Jadalnia $100\text{m}^3/\text{h}$
-  Łazienka Poddasze $70\text{m}^3/\text{h}$
-  Hol Poddasze $140\text{m}^3/\text{h}$

SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DOMU JEDNORODZINNEGO CALINECZKA-2

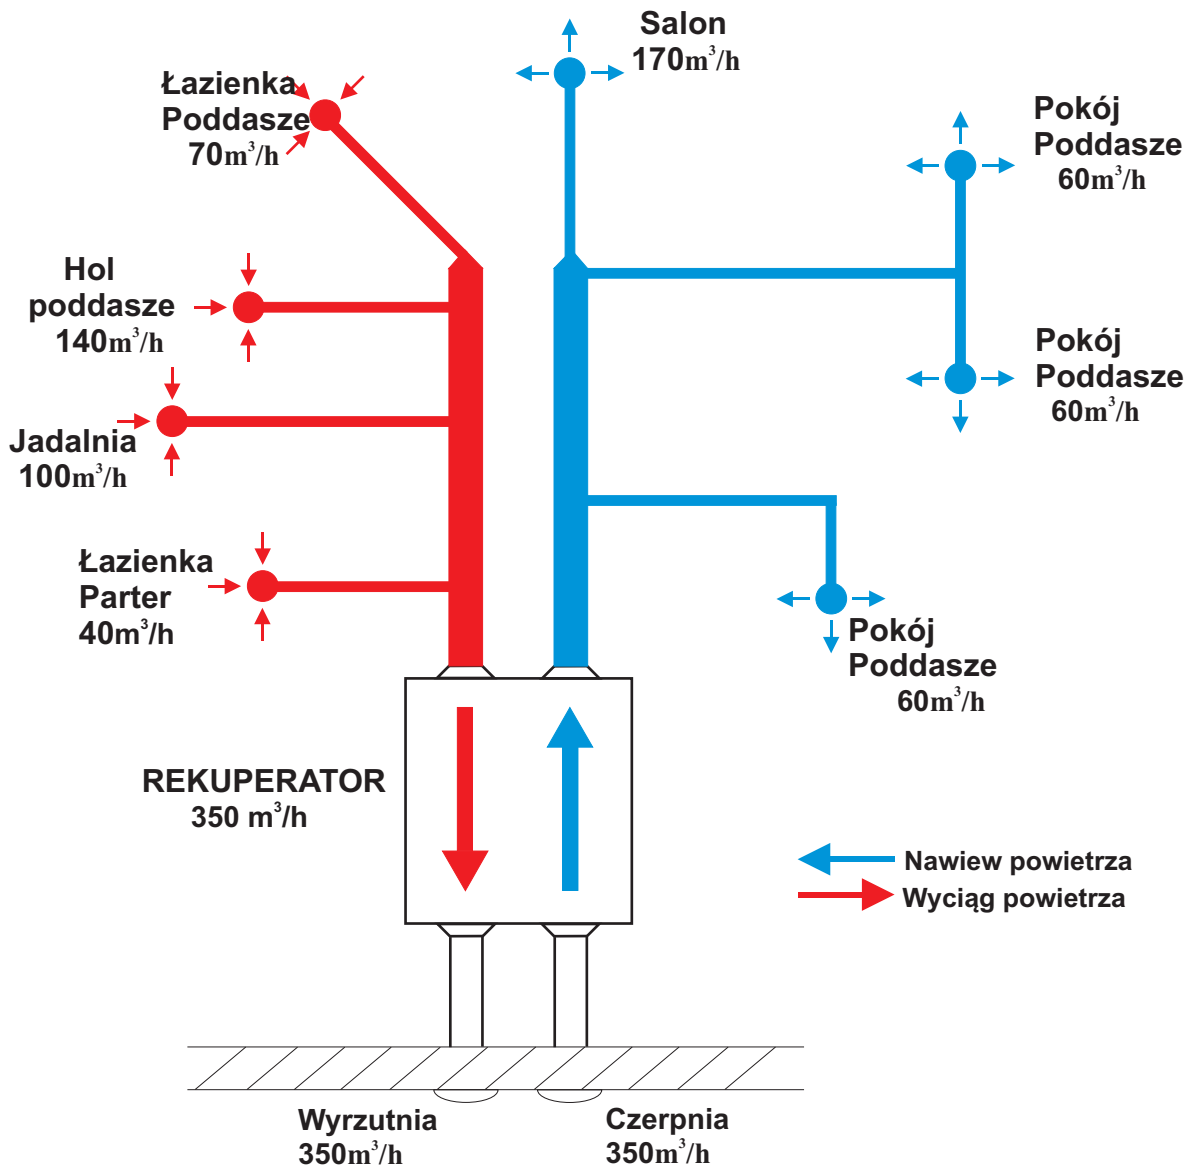

Cena wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla domu CALINECZKA-2

od 9500 zł netto *

W cenę w kalkulowany jest koszt wykonania projektu wykonawczego

*** przy wykonaniu instalacji mechanicznej istnieje możliwość zrezygnowania z większości kominów wentylacji grawitacyjnej, co zmniejszy koszt budowy domu o ok. 3 tys. złotych**